





SEZIONE BARRIERA  
FONDAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON PLINTO

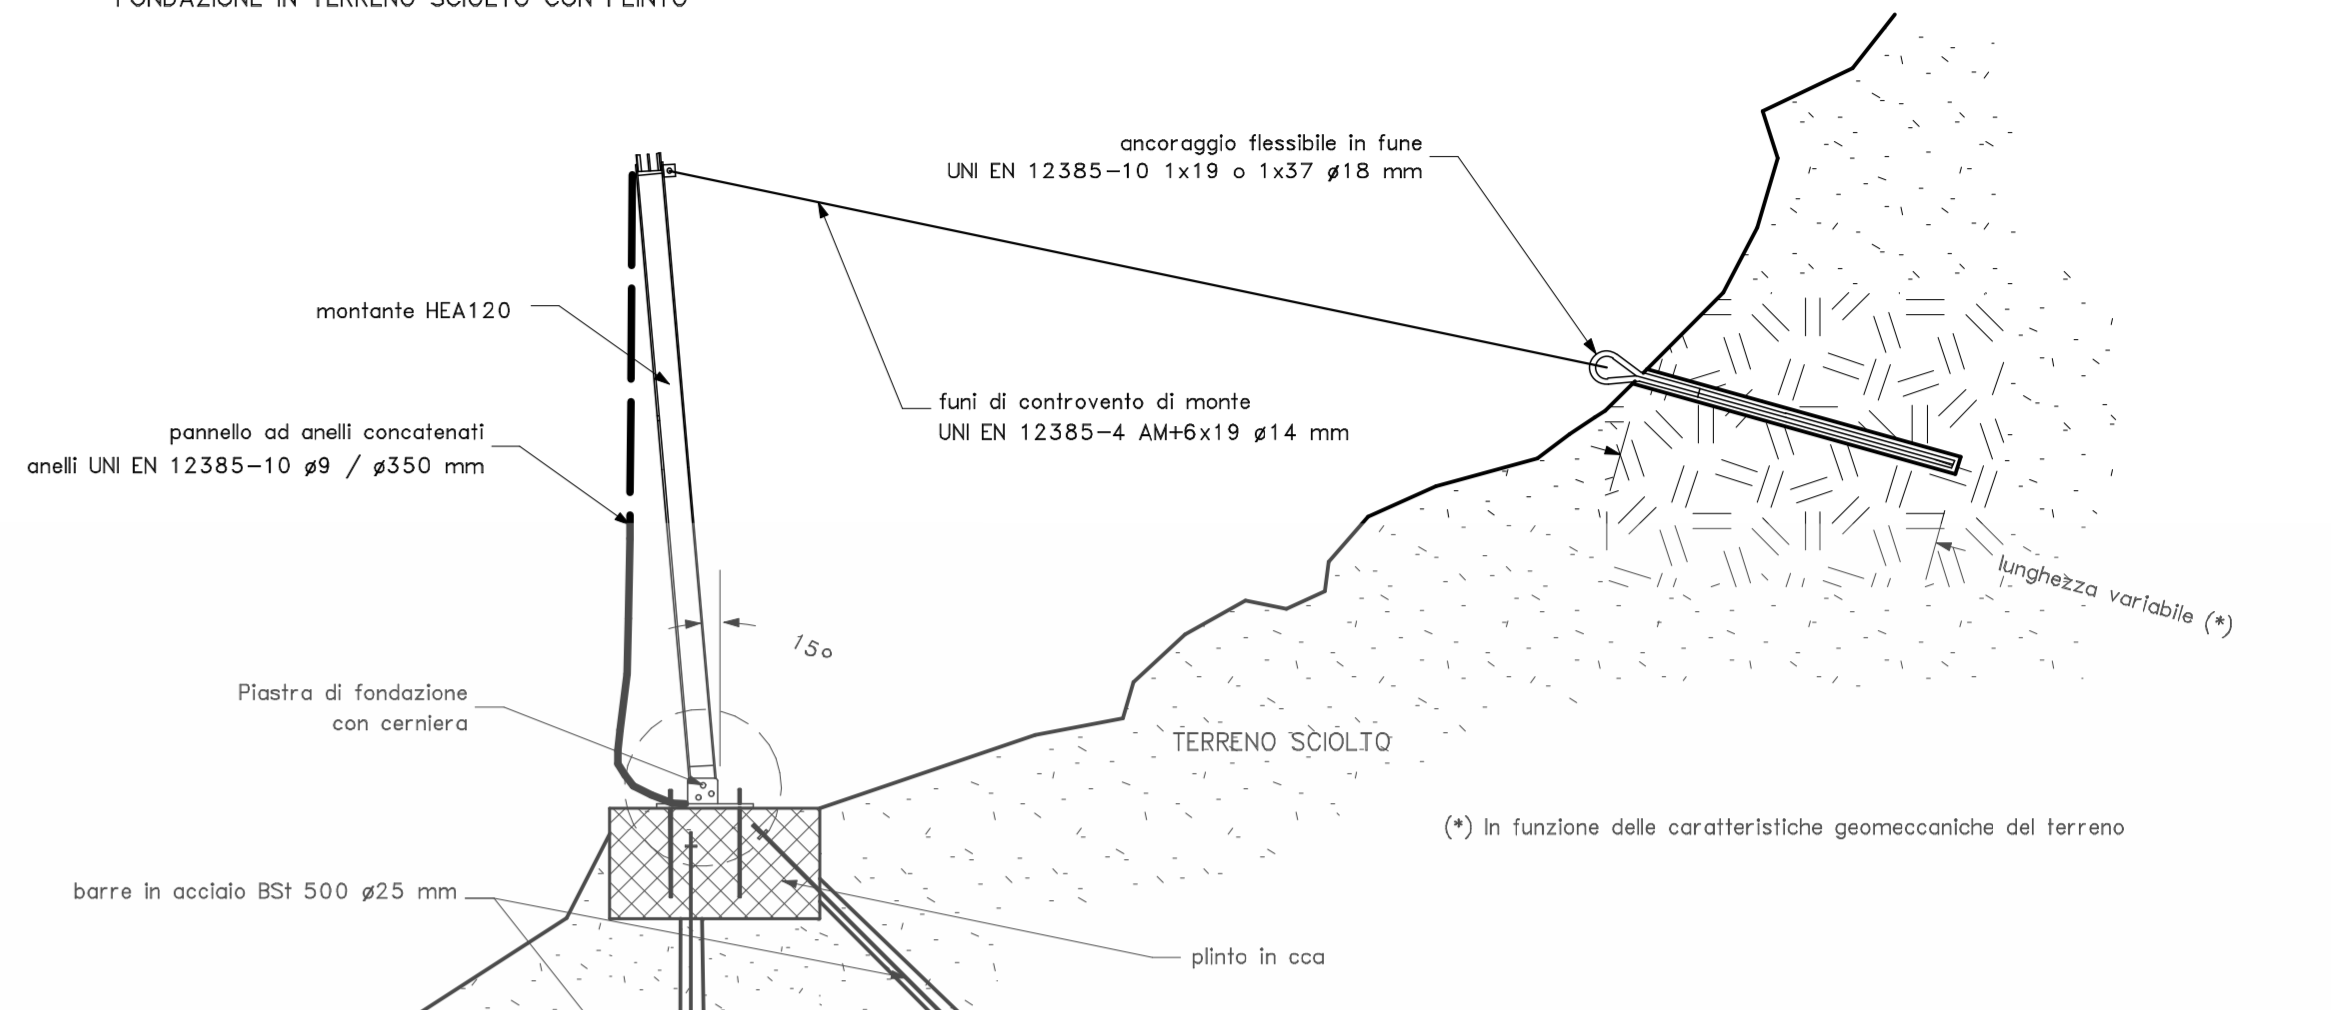


SEZIONE BARRIERA  
FONDAZIONE IN ROCCIA

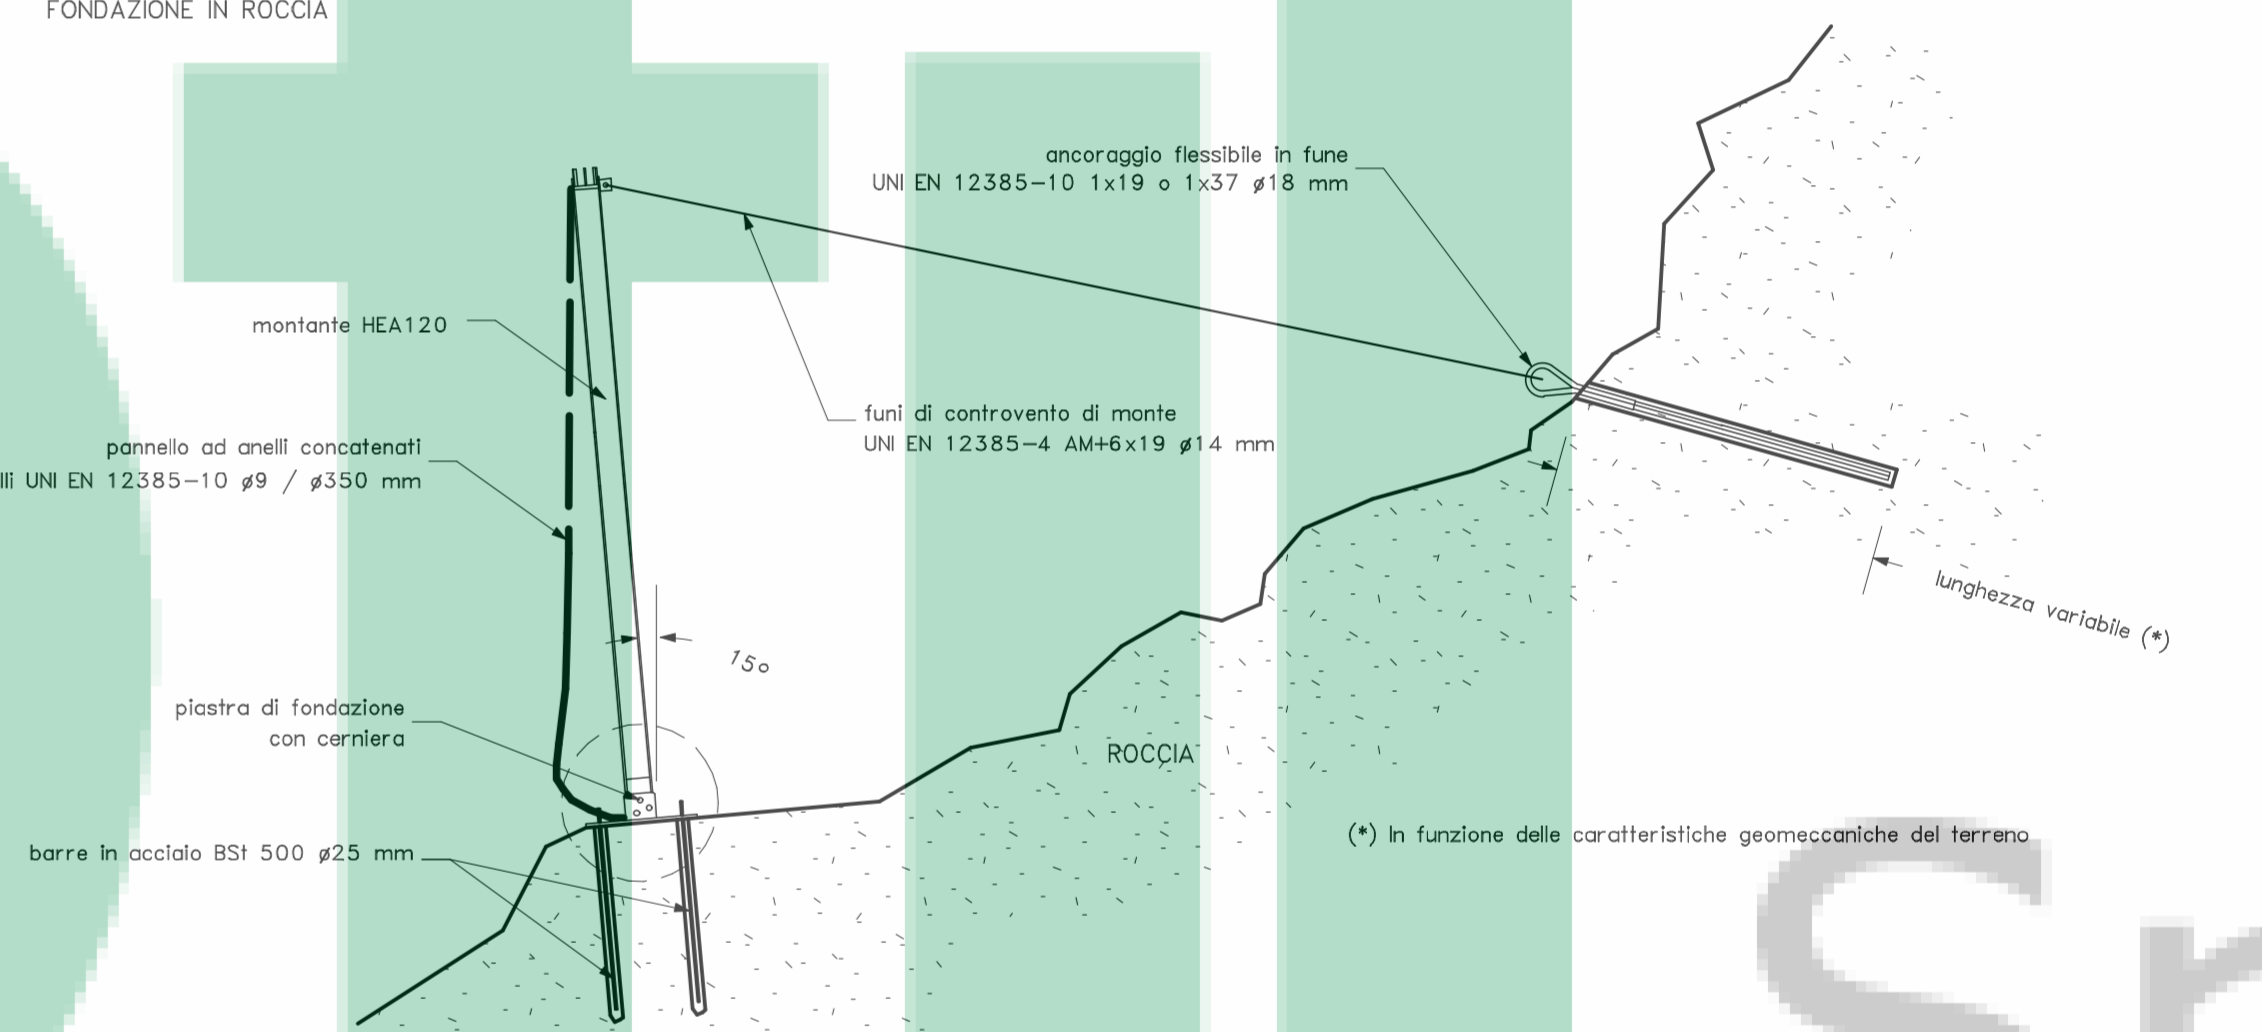


PARTICOLARE PANNELLO AD ANELLI CONCATENATI

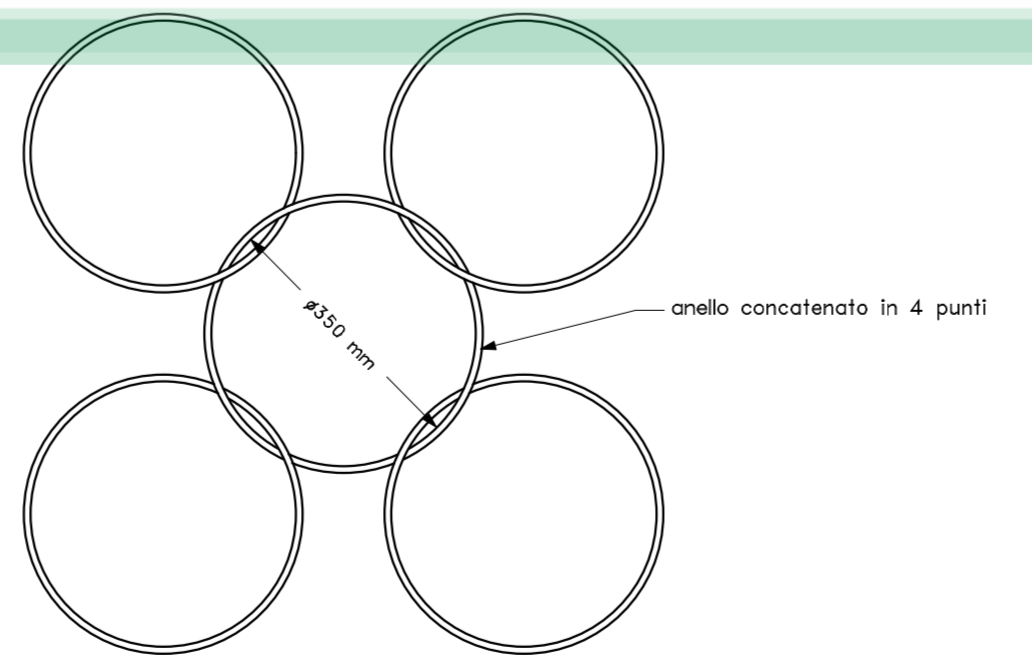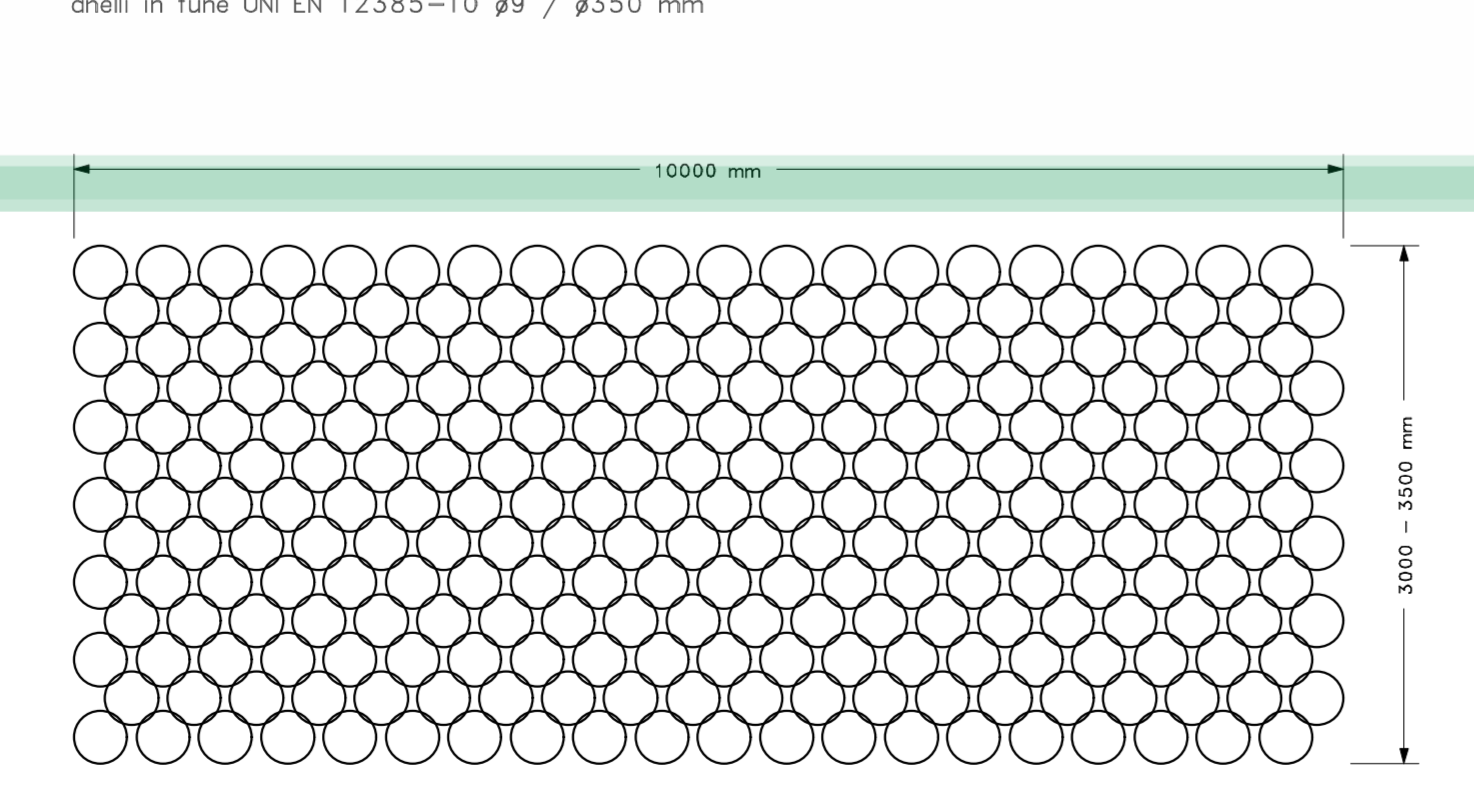

SISTEMA FRENANTE ø18 mm / 200 kJ

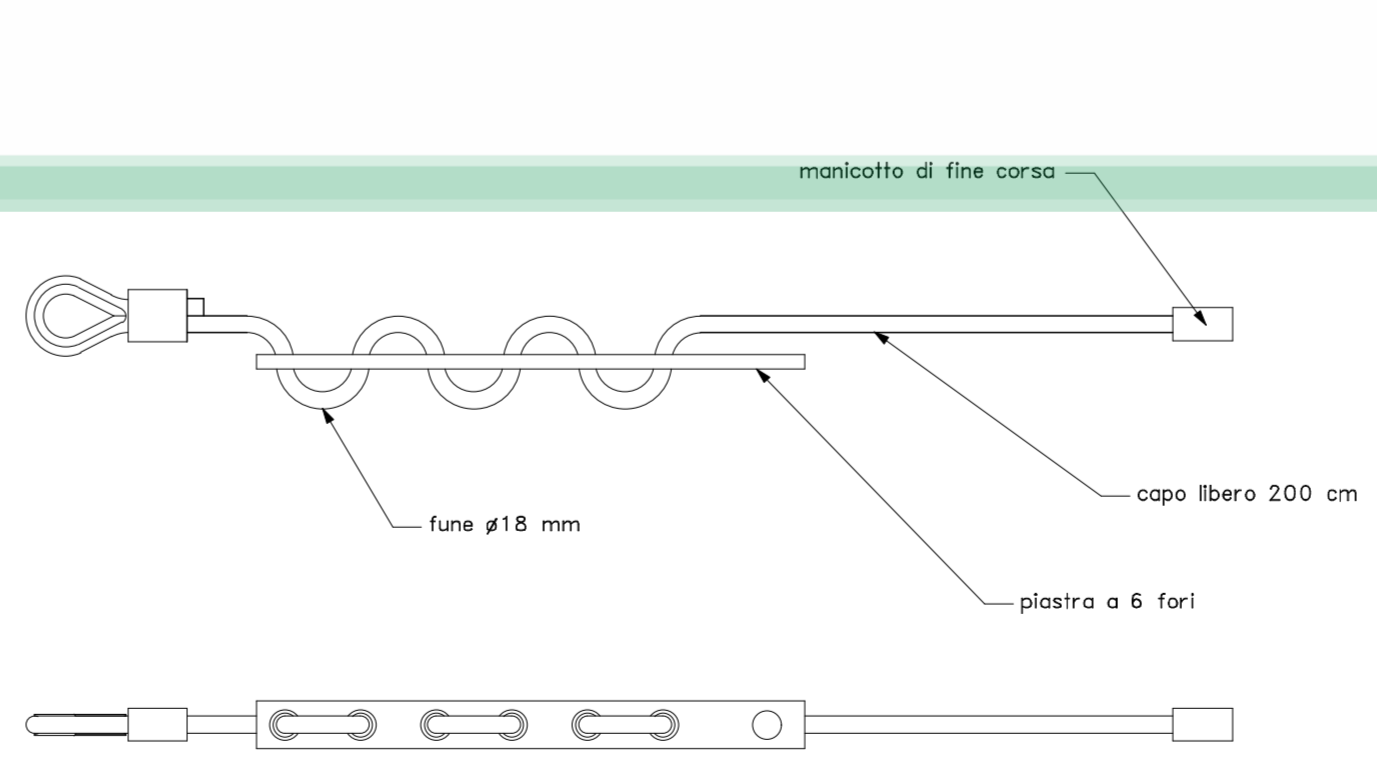

ANCORAGGIO IN FUNE SPIRODALE monte ø18 mm / laterale ø20 mm

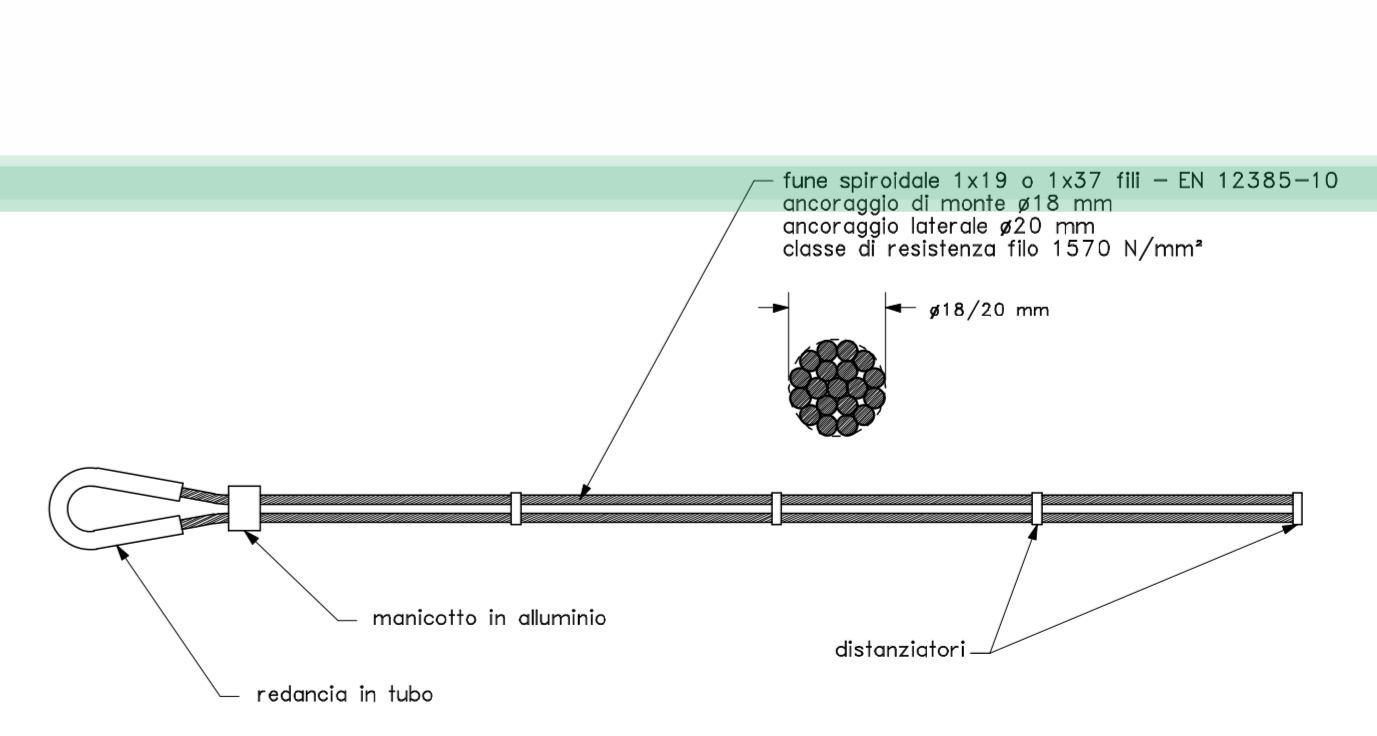

**BARRIERA PARAMASSI  
AD ASSORBIMENTO  
DI ENERGIA TESTATA**  
Classe 2 - 500 KJ

TESTATA DA : BTU  
Brandenburgische Technische Universität Cottbus  
Lehrstuhl für Bodenmechanik  
und Grundbau / Geotechnik  
Cottbus (D)

PROGETTO: Modello RAV\_2A / Energia MEL 500 kJ  
Altezza di intercettazione 3,0 - 3,5 m  
Interasse montanti 10,0 m

Sezione tipo e schemi costruttivi barriera RAV\_2A  
DATA: maggio 2011      REVISIONE: 00/11

**incofil** Srl  
Via degli Artigiani, 52 - ZI Ciriè  
Pergine Valsugana (ITALY)  
tel +39.0461.534000 fax +39.0461.533888